




43b  Punti di ripresa fotografica


 Limite comunale

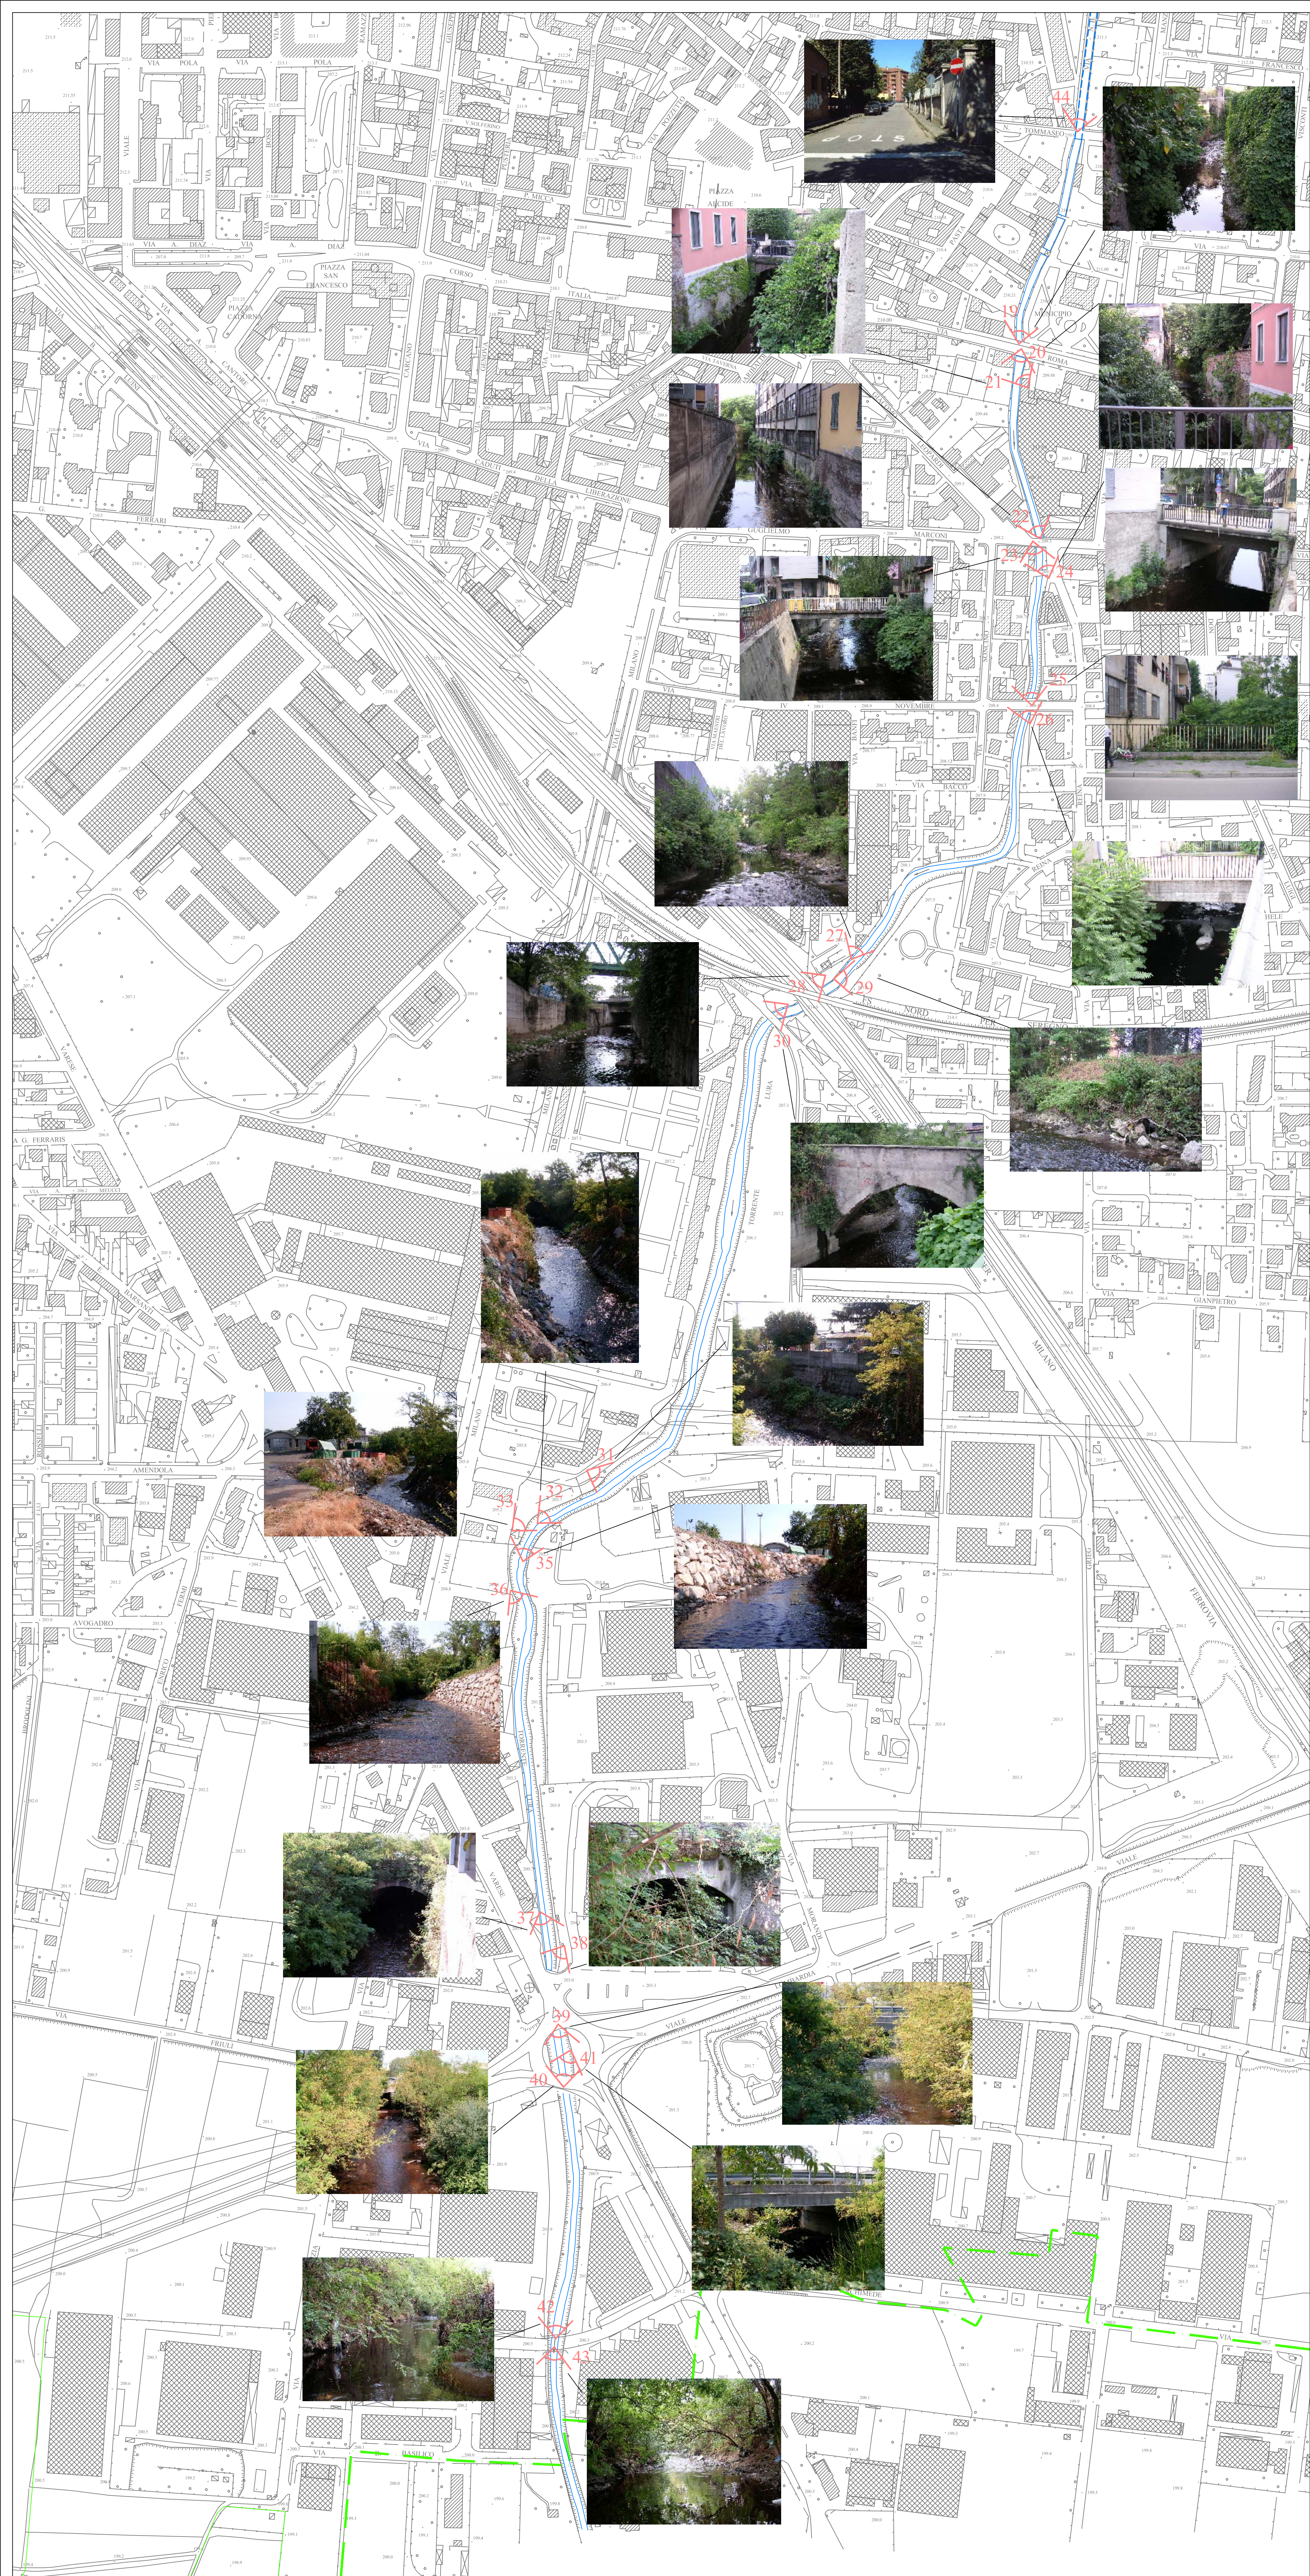

**STUDIO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI
RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE LURA
NEL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE**

Ai sensi dell'all. 4 ai Criteri approvati dalla DGR n. 8/1566 del 22/12/2005

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STUDIO IDROGEOTECNICO
associato
Adriano Ghezzi fondatore - 1964
dott. geol. Efre' Ghezzi
dott. geol. Pietro Breviglieri
dott. ing. Giovanna Sguera

sede Viale F. Crispi 17 - 20121 Milano
tel. 02/659.78.57 - fax 02/655.10.40
e-mail: stidg@fastwebnet.it
www.studioidrogeotecnico.com

DATA	DENOMINAZIONE	SCALA	NOME FILE
ottobre 2006	TAV.5B	1:2.000	VA2640T5